

1L1	3L2	5L3
2T1	4T2	6T3
mm² (IEC)		
1x 2,5 2x 1,5	1x 0,75...2,5 2x 0,75...2,5	1x 0,5...2,5 2x 0,5...2,5
AWG (UL)		
1 or 2 x 18...12		
Phillips #2	C	
IEC (Nm)	UL (lb.in)	
1...1,5	8,8...13,3	




ATENÇÃO:
- Desconectar da rede elétrica antes de proceder qualquer trabalho neste equipamento.
- Somente profissionais qualificados podem efetuar a instalação e manutenção.
- Observar as normas nacionais, estaduais, locais e instruções de operação.

WARNING:
- Installation and maintenance to be performed by authorized personnel only.
- User is cautioned to observe all recommendations, warnings and cautions relating to safety of personnel and equipment as well as general and local health and safety laws and procedures.

ADVERTENCIA:
- Desconectar de la red eléctrica antes de hacer cualquier trabajo en este equipo.
- Recomendase instalación por personal calificado.
- Observar las normas nacionales y locales.

- Producto destinado a utilizaciones en instalaciones eléctricas de baja tensión.


WARRNING:
- Bevor eine Arbeit am Gerät vorgenommen wird, muss sichergestellt sein, dass die Einheitstromos und freigeschaltet ist.
- Sämtliche Arbeiten an der Einheit dürfen daher ausschließlich nur von Fachpersonal vorgenommen werden.
- Die jeweils geltenden nationalen, örtlichen und anlagesspezifischen Bestimmungen und Erfordernisse sind zu berücksichtigen.

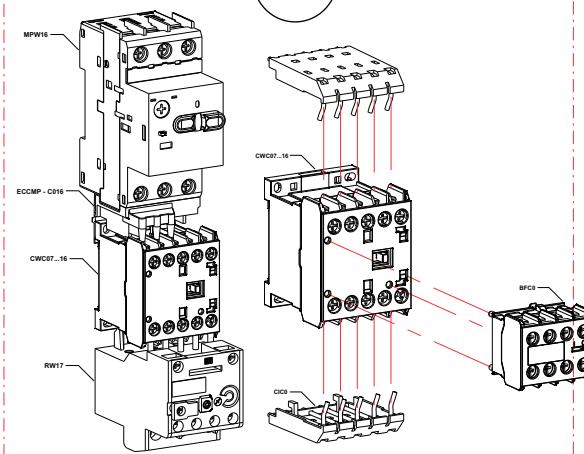



13	11	A1
NO	NC	
14	12	A2
1x 0,5...2,5 2x 0,5...1,5	1x 0,75...2,5 2x 0,75...2,5	1x 0,5...2,5 2x 0,5...2,5
mm² (IEC)		
1x 0,5...2,5 2x 0,5...1,5	1x 0,75...2,5 2x 0,75...2,5	1x 0,5...2,5 2x 0,5...2,5
AWG (UL)		
1 or 2 x 22...14	1 or 2 x 22...14	1 or 2 x 22...12
Phillips #2	C	
IEC (Nm)	UL (lb.in)	
1 ... 1,5	7...13,3	

**POSIÇÃO DE MONTAGEM
MOUNTING POSITION
POSICIÓN DE MONTAJE
EINBAULAGE**


- TODAS POSSIVEIS, EXCETO...
- AS REQUIRED, EXCEPT...
- CUALQUEIRA, EXCEPTO...
- BELIEBIG, AUßER...

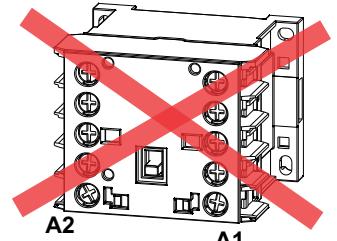

A1

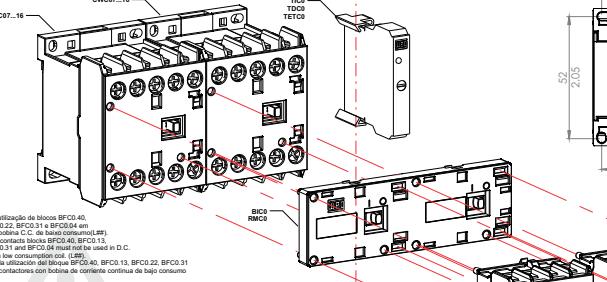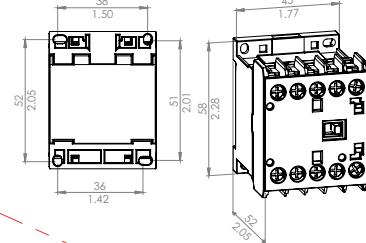

É proibida a utilização de bloco BFC0.40, BFC0.13, BFC0.22, BFC0.31 e BFC0.04 em contactores CC para bobinas CC com baixo consumo (RFB).
The auxiliary contact blocks BFC0.40, BFC0.13, BFC0.22, BFC0.31 and BFC0.04 are not allowed for contacts with low consumption coil (RFB).
Die Verwendung von BFC0.40, BFC0.13, BFC0.22, BFC0.31 und BFC0.04 Hilfskontakte mit Schleife mit geringer Leistungsauflnahme ist nicht erlaubt.
Quando necessário substituir o bloco CC, para contactores CWC0.2P/2R utilize bobina reforçada (RFB).
Para contactores CC para contactores CWC0.2P/2R contactores é necessário utilizar bobina reforçada (RFB).
Utilizar bobina reforçada (RFB).
Machte sich der Aus tauschen des Kontaktblocks CWC0.2P/2R-Schützen wenn es erforderlich ist, die Spule (RFB).
A utilização dos blocos BFC0.13 e BFC0.04 em contactores CC exige bobina reforçada (RFB).
Para contactores CC bloks BFC0.13 and BFC0.04 with DC contactors requires reinforced coil (RFB).
Utilizar bobina reforçada (RFB).
Machte sich der Aus tauschen des contactores CWC0.13 und BFC0.04 in Gleichstromschützen bedarf verstärkte Spule (RFB).

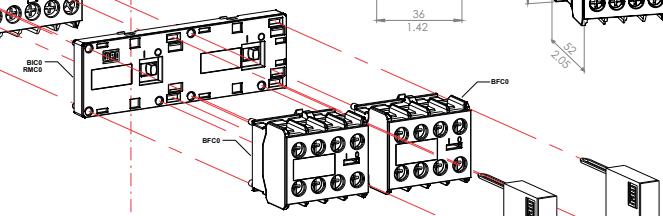

D1C0 D1Z0 V1C0 V1Z0 R1C0 R1Z0 RCAC0